



Ove Nielsen
Guldager Stationsvej 120
6710 Esbjerg V

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato	13. maj 2026
Sagsbehandler	Joan Nørrevang
Telefon direkte	76 16 51 28
Sagsid	mig-a-2024-15484

Reg. nr. 561-40-5055-00

Endelig tilladelse til indvinding af indtil 38.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen Frøkærvej 38, 6710 Esbjerg V (Ejendoms nr. 561-40400)

Tilladelse og vilkår

På baggrund af nedenfor anførte oplysninger meddeler Esbjerg Kommune i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 21 tilladelse til indvinding af vand på følgende vilkår:

- at der indvindes fra borerne:
DGU nr. 121.0195 med maks. 6.000 m³/år og maks. 33 m³/time
DGU nr. 121.0464 med maks. 8.000 m³/år og maks. 40 m³/time
DGU nr. 121.0974 med maks. 24.000 m³/år og maks. 45 m³/time
- at tilladelsen omfatter indvinding af 38.000 m³ grundvand pr. år til vanding af 50,7 ha afgrøder,
- at borerne er forsynet med separate timetællere til registrering af den oppumpede vandmængde,
- at rørgennemføringer og huller i tørbrønd omkring boring DGU nr. 121.0974 tætnes/afblændes. Inden den 1. august 2026 skal der indsendes fotos til miljo@esbjerg.dk der tydelig viser de foretagne udbedringer,
- at tilladelsen gælder for en periode på 15 år regnet fra dags dato,
- at der udlægges et beskyttelsesareal omkring borerne med en radius på 5 m. Indenfor beskyttelsesarealet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for beskyttelsesarealet,
- at de "Generelle vilkår m.v. for tilladelse til vandindvinding fra boring" jf. vedlagte bilag er gældende.

Supplerende bemærkninger:

- Denne tilladelse erstatter tidligere vandindvindingstilladelse meddelt af Esbjerg Kommune den 29. november 2010 (J.nr. 2009-11175).
- Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 34 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, såfremt vilkårene ikke overholdes.

Ansøgning

Der søges om fornyelse og udvidelse af vandindvindingstilladelsen til boringerne. Boringerne skal vande et større areal end hidtil. Ansøgningen er efterfølgende ændret til kun at omfatte fornyelse af den hidtidige tilladte vandmængde.

Sagsbehandling

Den tidligere vandindvindingstilladelse af 29. november 2010 (J.nr. 2009-11175) omfattede tilladelse til indvinding af indtil 38.000 m³ grundvand pr. år fra boringerne DGU nr. 121.0195 (6.000 m³/år), 121.0464 (8.000 m³/år) og 121.0974 (24.000 m³/år).

De 3 markvandingsboringer er beliggende i indvindingsoplandet til Hjerding Vandværk. Af den gældende vandforsyningsplan for Esbjerg Kommune fremgår af afsnit 4.6 Grundvandsbeskyttelse blandt andet følgende:

"Indvindingsoplandet til et vandværk er det område, hvor grundvandet, der indvindes på kildepladsen, dannes. Indenfor indvindingsoplandet kan der være investeret betydelige beløb i beskyttelsen af konkrete arealer i form af dyrkningsaftaler, oprydning af forurenede grunde m.v. Hvis der gives yderligere indvindingstilladelser inden for oplandet – f.eks. til markvanding – kan det, afhængigt af indvindingens størrelse og de geologiske forhold i oplandet, betyde en udvidelse af det område, der skal beskyttes. Enhver boring giver desuden en forøget risiko for forringelse af grundvandsressourcens kvalitet. Som udgangspunkt kan der derfor indenfor indvindingsoplande ikke forventes tilladelse til nyetablering eller udvidelse af eksisterende indvindinger til ikke-almen vandforsyning som f.eks. have- og markvanding samt indvinding af vand til dyr. Der kan ligeledes ikke forventes tilladelse til ændret anvendelse til havevanding."

Ansøger Ove Nielsen er blevet gjort bekendt med dette, og har på denne baggrund meddelt, at ansøgningen ændres til fornyelse af uændret vandmængde i stedet for en udvidet vandmængde.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt fotos af de 3 boringer. På baggrund af de indsendte fotos skal der udføres nogle forbedringer omkring boring DGU nr. 131.0974, disse er beskrevet i ovenstående vilkår.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der udført beregning af de sæsonbetingede indvindings påvirkning på den tilgængelige grundvandsressource, vandløb samt beskyttet natur.

Beregningen indeholder ikke den akkumulerede effekt fra ikke sæsonbetingede indvindinger herunder vandværkernes indvinding. Beregningerne er foretaget i programmet BEST.

Boringernes beliggenhed

Boringerne DGU nr. 121.0195, 121.0464 og 121.0974 er beliggende i grundvandsopland til Varde Å, og placeret henholdsvis 180, 70 og 660 m fra et målsat vandløb. Se vedlagte kortbilag.

Vandressourcen

Grundvandsressourcen skal administreres efter målsætningerne i Vandområdeplan 3 (planperiode 2021-2027).

Som det nuværende bedst tilgængelige faglige vurderingsværktøj anvendes de vejledende krav for maksimal reduktion af vandføring fra Vandplan 1.

Denne angiver et vejledende krav for maksimal reduktion af vandføring i det aktuelle vandløbsopland på 15 %. Det er beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet reducerer sommervandføringen med 25,2 %, hvilket overstiger den vejledende målsætning. Det vurderes dog, at indvindingen ikke giver anledning til forringet miljøtilstand eller forhindrer opnåelse af den økologiske målsætning for vandløbet.

Der er aftalt med ansøger Ove Nielsen at ansøgningen kun omfatter fornyelse af den hidtidige vandmængde.

Vandingsbehovet

Esbjerg kommune har opgjort vandingsbehovet på baggrund af de ønskede vandede arealers jordbundstyper således:

0 ha grovsandet jord á 1.000 m³ og 50,7 ha andre jordbundstyper á 750 m³, i alt 38.000 m³ til vanding af 50,7 ha afgrøder.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved nærliggende § 3-beskyttet natur. På den baggrund vurderes det, at der ikke er nogen områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vil påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding (se vedlagte kortbilag)

Andre indvindingsinteresser

Der er ingen nærliggende indvindingsboringer, der påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.

Den nærmeste registrerede forurening ligger henholdsvis 360, 640 og 850 m fra de ansøgte markvandingsindvindinger.

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved den registrerede lokalitet og på den baggrund vurderes det, at den ansøgte indvinding kan foretages uden risiko for at forureningen spredes.

Natura 2000-områder

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning i Natura 2000-området (Habitatområderne nr. 239 Alslev Ådal, 239 Alslev Ådal og 57 Vadehavet) beliggende henholdsvis 3.800, 4.000 og 3.600 meter fra indvindingen. På den baggrund vurderes det, at en fornyelse af indvindings-tilladelsen ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-området eller de arter, området er udpeget for at beskytte.

Habitatdirektivets bilag IV-arter

Der er foretaget en beregning af den forventede sænkning ved raste- og ynglesteder for (Birkemus) Habitatdirektivets bilag IV-arter beliggende henholdsvis 1.800, 1.900 og 2.500 meter fra indvindingsstedet. På den baggrund vurderes det, at en fornyelse af indvindingstilladelsen ikke vil påvirke raste- og ynglesteder for Habitatdirektivets bilag IV-arter.

Vandforsyningsplanen

Tilladelsen er ikke i konflikt med den gældende vandforsyningsplan.

Vurdering i forhold til VVM-reglerne

Der er foretaget screening efter Miljøvurderingslovens (Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lovbek. nr. 4 af 03/01/2023) § 21. Afgørelse herom er meddelt separat (sags nr. mig-a-2024-15487).

Samlet vurdering

Under henvisning til ovenstående oplysninger har Esbjerg Kommune besluttet, at meddele en tilladelse på de anførte vilkår.

Klagevejledning

Tilladelsen efter Vandforsyningsloven (lovbek nr. 1149 af 28. oktober 2024) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøgeren
 - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En klage skal indgives via Klageportalen. På forsiden af www.naevnenes-hus.dk er der et link til Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest den 10. juni 2026, der er dagen for klagefristens udløb.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan indbringes til domstolsafgørelse senest 6 måneder efter offentliggørelses dato.

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening (dnesbjerg-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Per Lousdal SAGRO (pll@sagro.dk)

Henvendelse om denne sag kan ske til Natur & Vandmiljø på telefon 7616 5128.

Venlig hilsen

Joan Nørrevang
Miljøtekniker

Bilag:

Generelle vilkår m.v. for endelig tilladelse til vandindvinding fra boring.
Kortbilag 1:25.000 og 1:10.000


Behandling af personoplysninger


Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)

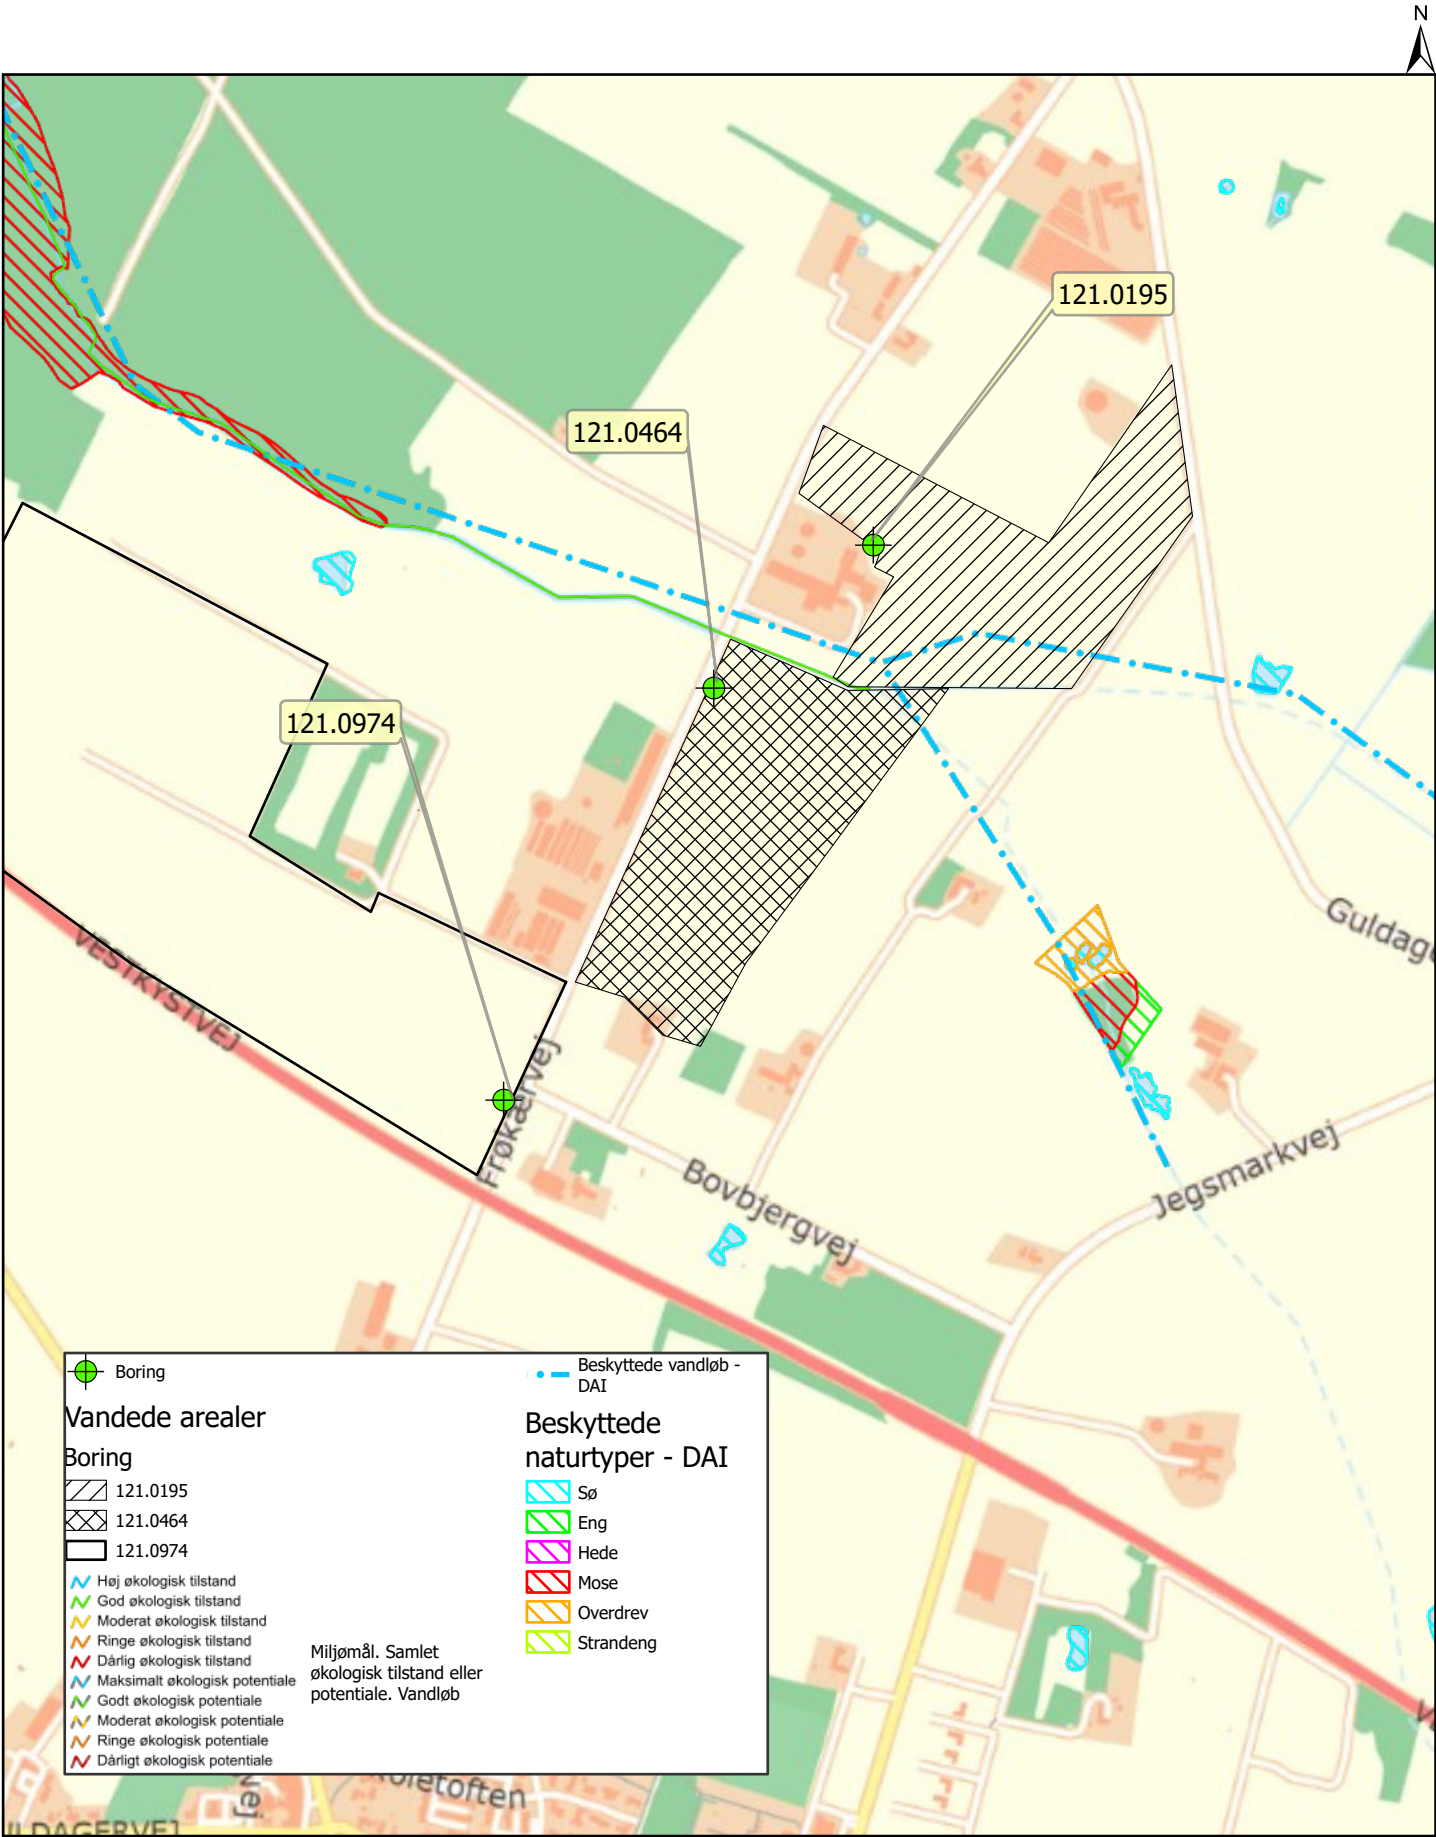

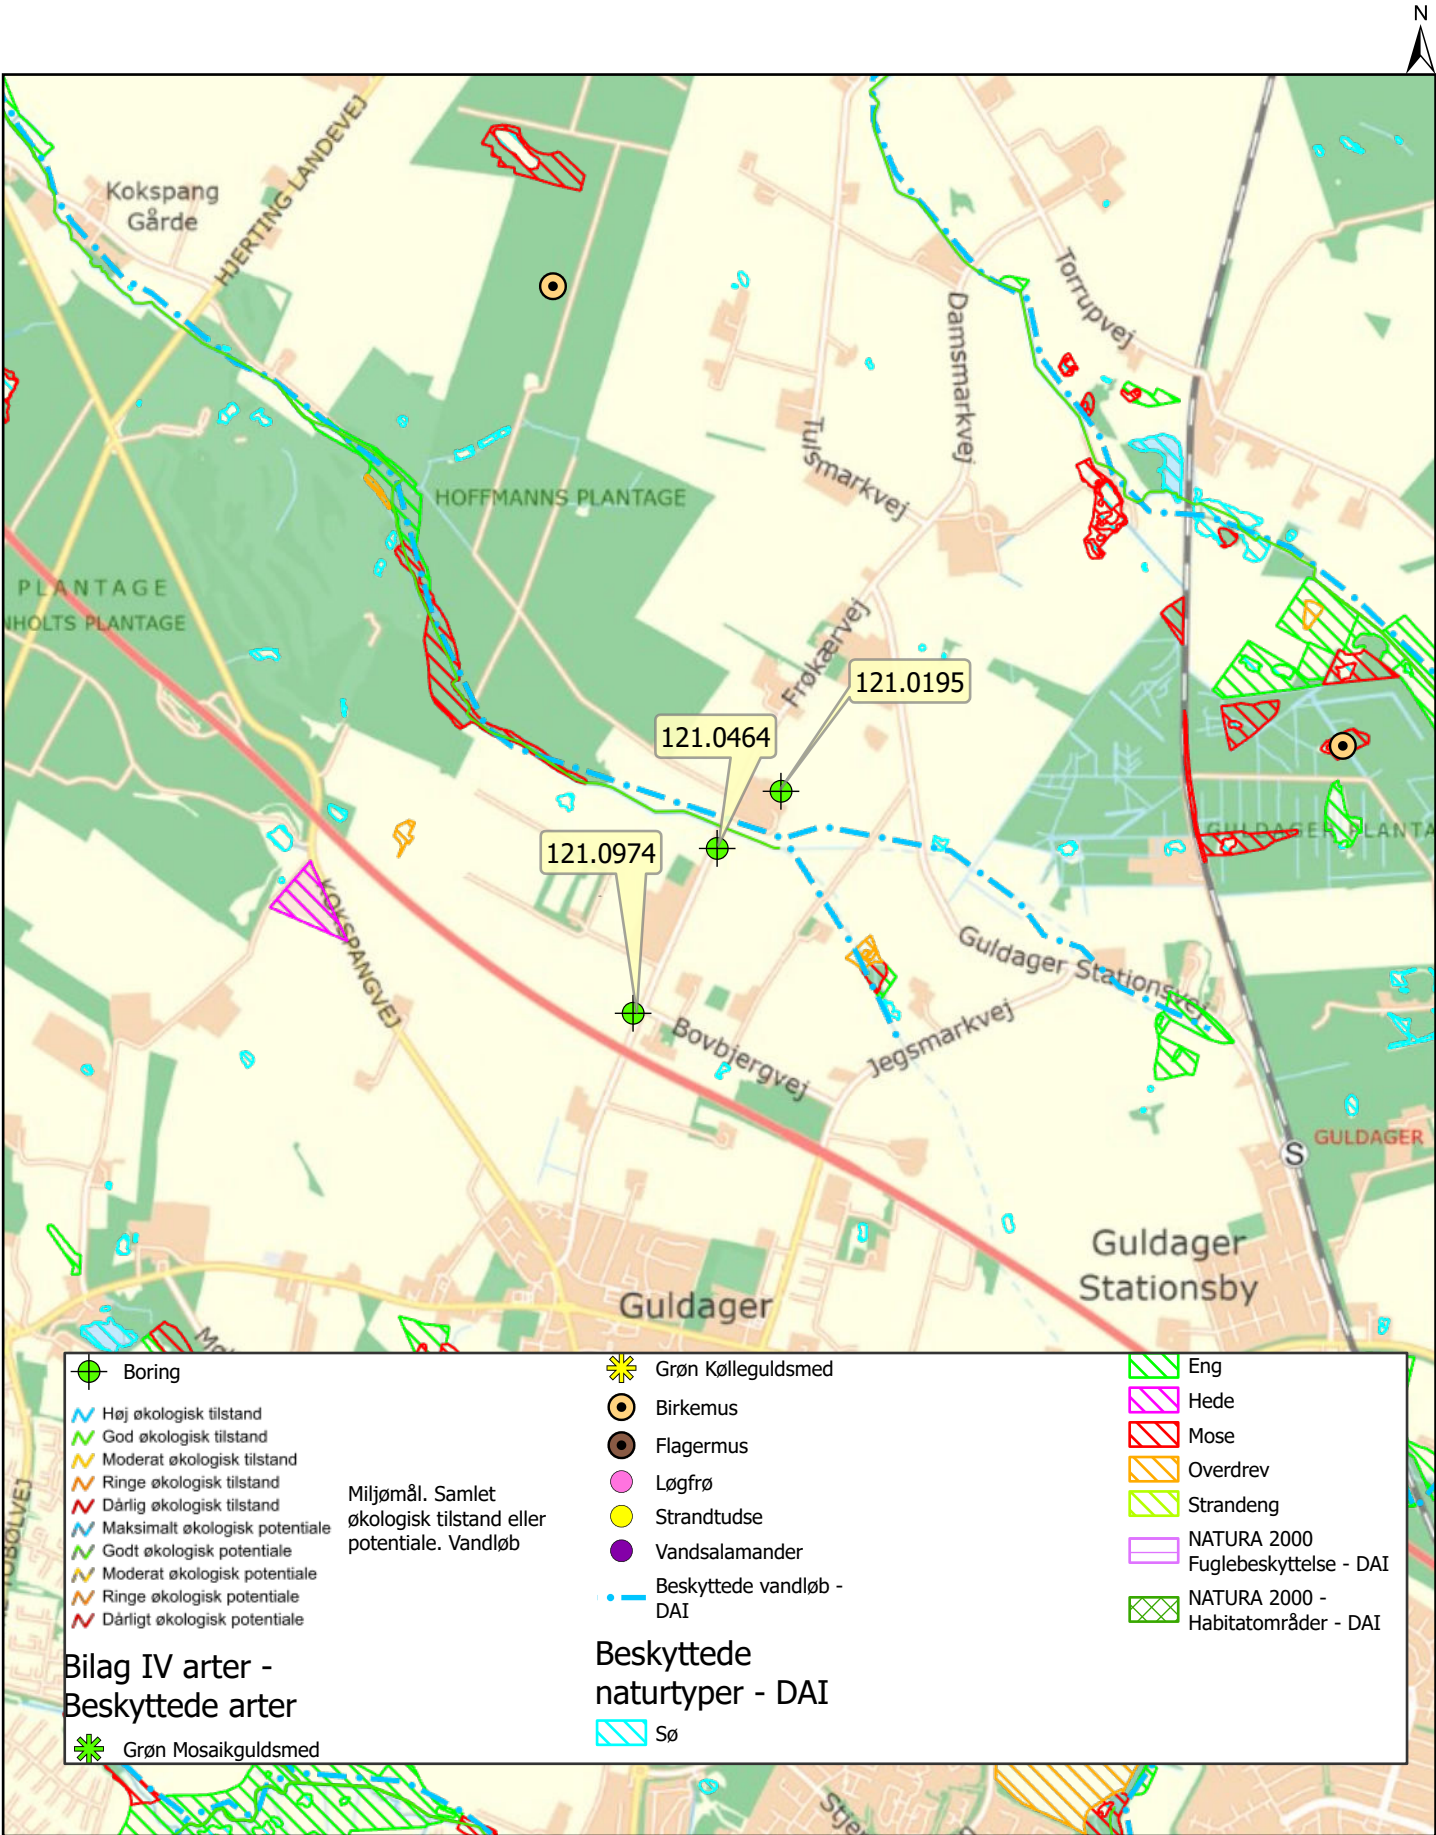



BILAG.

Generelle vilkår m.v. for ENDELIG tilladelse til vandindvinding fra boring.

Boring og anlæg.

- B Anlægget må kun benyttes til det tilladte formål.
- C Vand fra anlægget må ikke uden kommunens og embedslægens tilladelse anvendes til drikkevand eller til vanding eller vask af gartneriafgrøder, der fortæres i rå tilstand, og som dyrkes med henblik på salg.
- D Boringen skal være sikret mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse nr.1260 af 28. oktober 2013, om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land. Forerør skal føres mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør forsynes med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørets top (forerørsforsegling).
- E Overbygning/Tørbrønd skal være udført tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal være mindst 30 cm over terræn, og tørbrønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader af stål. Overbygningens/tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl. Der må ikke være terrænfald hen mod overbygningen/brønden. Gennemføringer af rør og kabler skal være tætte, og der skal være en tæt forerørsafslutning.
- F Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro, og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- G Nye eller supplerende borer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- H Indvindingsanlæggets målemetode og pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra tilladelsesmyndigheden.
- I Ved nedlæggelse, eller hvis anlægget af andre grunde tages ud af drift, skal boringen sløjfes efter bekendtgørelse nr. 1260 om "Udførelse og sløjfning af borer og brønde på land". Anmeldelse skal ske til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse.

Tilladelse.

- J Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere af ejendommen.

- K Vandindvindingstilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, når der ikke har fundet vandindvinding sted inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år.
- L Kommunen kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold (f.eks. på vandværksinteresser samt vandløb og § 3-områder). Spørgsmål om erstatning afgøres af taksationsmyndigheden, såfremt der ikke kan opnås enighed herom.

Kontrol.

- M Opgørelse over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget er forsynet med timetæller, el- eller vandmåler som angivet i tilladelsen. Målermetoden må ikke ændres uden forudgående aftale med tilladelsesmyndigheden. Ejeren skal aflæse denne efter hver vandingssæsons afslutning.
- N Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder og måleraflæsninger. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Esbjerg Kommune.
- O Ejeren skal regelmæssigt kontrollere vandspejlssænkningen ved at pejle boringens vandspejl i ro. Resultaterne af disse pejlinger opbevares i 5 år.
- P I medfør af vandforsyningslovens § 23, er ejeren erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandringer af grundvandsstanden under anlæggets udførelse og drift.